

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГО-СПЕЦ»

Адрес: 163069, Архангельская область, г.о. город Архангельск, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 9, помещ. 7
Почтовый адрес: 163069, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 9, помещ. 7
ИИН 2901297174, КПП 290101001, ОГРН 1192901005626; тел. (8182) 460-440; электронная почта: energospec29@yandex.ru

исх. № 54 от «04» сентябрь 2024 г.

Малахова Е.А.
жал. рассмотрен
и ответена
в срок
13.09.2024.

Заместителю директора
департамента городского
хозяйства Администрации
Городского округа «Город
Архангельск»
Малаховой Е. А.

Уважаемая Елена Андреевна!


На Ваше письмо (исх. № 16-25/823 от 03.09.2024 года) сообщаю следующее:

ООО «Энерго-Спец» просит внести в «схему теплоснабжения городского округа «Город Архангельск» до 2040 года» на 2025 год новый температурный график 114-70 °C по следующим причинам:

1. Утвержденный температурный график 150-70 °C для существующих и вновь подключаемых потребителей не выполняется. Фактическая максимальная температура теплоносителя в подающей линии тепловой сети по всем четырем выводам Архангельской ТЭЦ не превышает 110 °C, что подтверждается данными коммерческих узлов учета тепловой энергии (далее по тексту УУТЭ), установленных на выводах тепловой сети из здания Архангельской ТЭЦ и УУТЭ, установленных у потребителей тепловой энергии в городе Архангельске. Для обоснования причины его невыполнения утвердили срезку на фактически выполнимую в настоящем время температуру 110 °C.

2. На странице №70 в «схеме теплоснабжения городского округа «Город Архангельск» до 2040 года» на рис. 1.8 указано, что 83 % протяженности тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ построены до 1990 года, то есть имеют срок эксплуатации более 35 лет. Соответственно, в таком ветхом состоянии они не могут эксплуатироваться при температурном графике 150-70 °C. Отчасти это было доказано прошедшими летом этого года температурными испытаниями тепловых сетей, когда даже при температуре около 120 °C сразу появились многочисленные дефекты и утечки на трубопроводах по всему городу.

Исходя из изложенного выше, предлагаем исключить в «схеме теплоснабжения городского округа «Город Архангельск» до 2040 года» температурный график 150-70 °C и утвердить фактически выполнимый на данное время температурный график 114-70 °C.

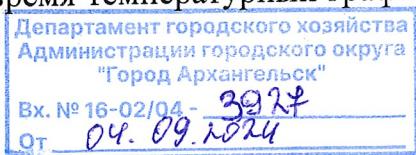

Директор

А.Г. Кузнецов